
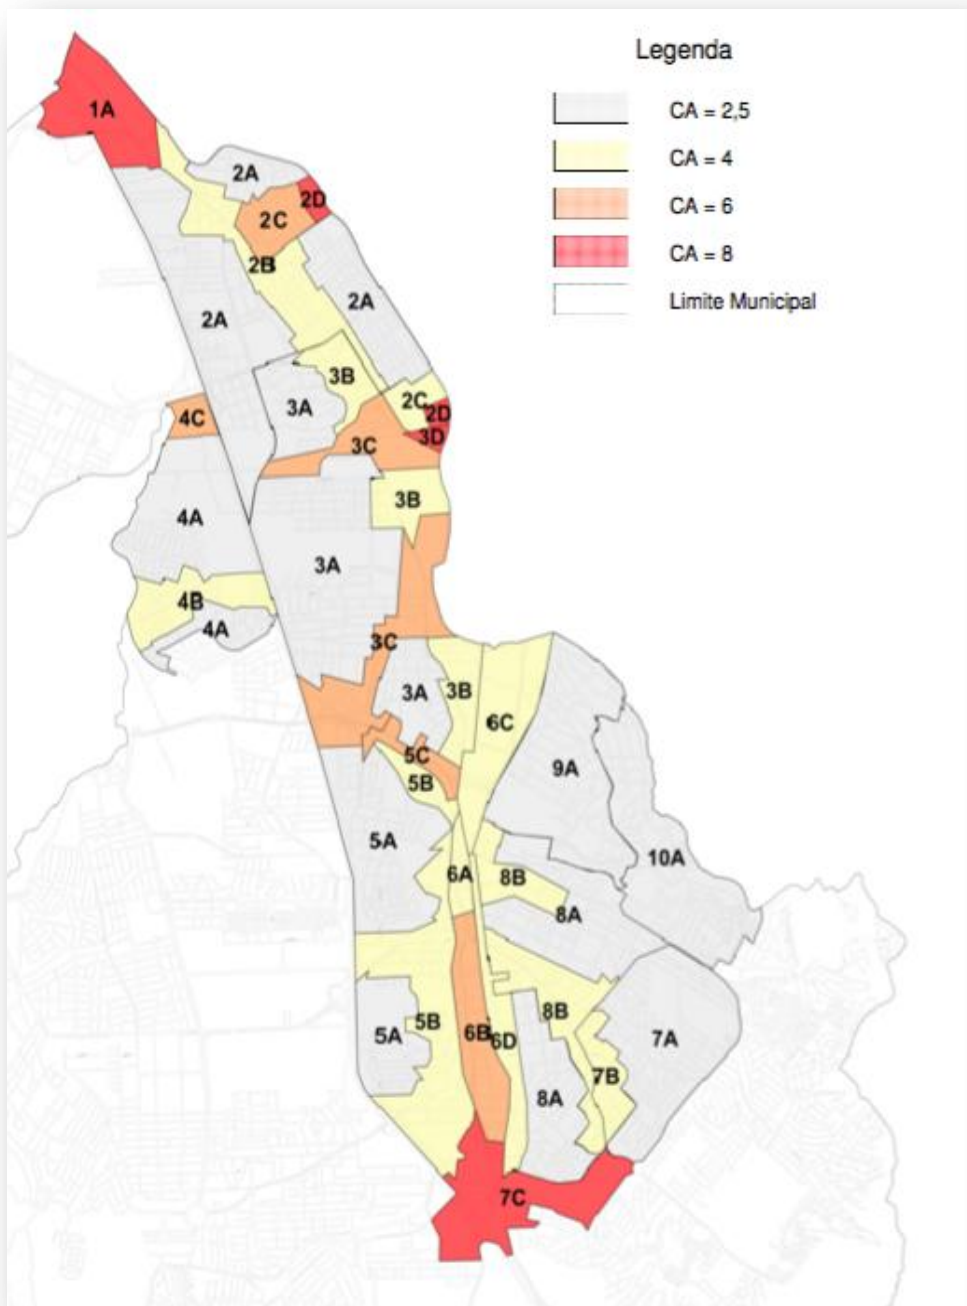


Legenda



Setor	Subsetor	CA Máx.	Uso	Fator Conv (FC)
1	Subsetor A	8,0	Residencial	0,69
			Não-Residencial	0,68
2	Subsetor A	2,5	Residencial	0,80
			Não-Residencial	0,56
	Subsetor B	4,0	Residencial	0,70
			Não-Residencial	0,58
	Subsetor C	6,0	Residencial	0,58
			Não-Residencial	0,51
	Subsetor D	8,0	Residencial	0,51
			Não-Residencial	0,47
3	Subsetor A	2,5	Residencial	0,50
			Não-Residencial	0,39
	Subsetor B	4,0	Residencial	0,47
			Não-Residencial	0,35
	Subsetor C	6,0	Residencial	0,42
			Não-Residencial	0,34
	Subsetor D	8,0	Residencial	0,38
			Não-Residencial	0,38
4	Subsetor A	2,5	Residencial	1,00
			Não-Residencial	0,68
	Subsetor B	4,0	Residencial	0,69
			Não-Residencial	0,51
	Subsetor C	6,0	Residencial	0,60
			Não-Residencial	0,50
5	Subsetor A	2,5	Residencial	0,70
			Não-Residencial	0,60
	Subsetor B	4,0	Residencial	0,60
			Não-Residencial	0,50
	Subsetor C	6,0	Residencial	0,50
			Não-Residencial	0,45
6	Subsetor A	4,0	Residencial	0,45
			Não-Residencial	0,40
	Subsetor B	6,0	Residencial	0,35
			Não-Residencial	0,30
6	Subsetor C	4,0	Residencial	0,32
			Não-Residencial	0,30
	Subsetor D	4,0	Residencial	0,22
			Não-Residencial	0,20
7	Subsetor A	2,5	Residencial	0,73
			Não-Residencial	0,39
	Subsetor B	4,0	Residencial	0,48
			Não-Residencial	0,38
	Subsetor C	8,0	Residencial	0,38
			Não-Residencial	0,40
8	Subsetor A	2,5	Residencial	0,62
			Não-Residencial	0,34
	Subsetor B	4,0	Residencial	0,50
			Não-Residencial	0,40
Subsetor A	2,5	Residencial	0,60	
		Não-Residencial	0,40	
Subsetor A	2,5	Residencial	1,00	
		Não-Residencial	0,90	