


CENTRO CIRÚRGICO - ampliação
ESCALA 1:50

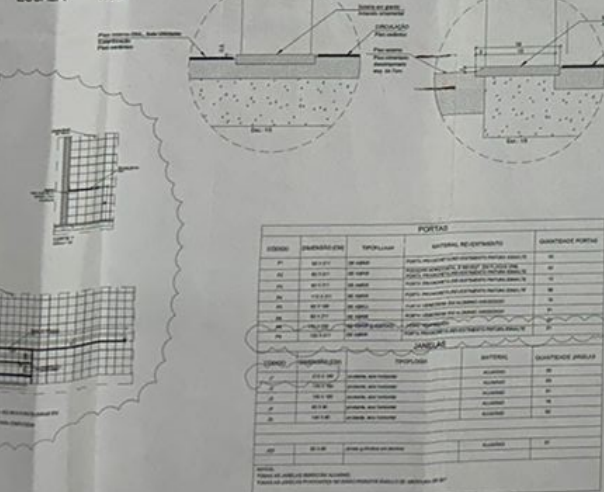

NOTAS GERAIS:

PARA O MELHOR ENTENDIMENTO DO PROJETO TORNA-SE NECESSÁRIA A LEITURA DO MEMORIAL DESCRITIVO QUE SEGUIR EM ANEXO AO PROJETO.

1. A ALVENARIA, SERÁ EXECUTADA EM BLOCO DE VEDACÃO EM CONCRETO, DE 1ª QUALIDADE.
2. PARA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DE PISO, PAREDE, TETO, VER QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO.
3. PINTURA: PARA AS PAREDES UTILIZAR TINTA ACRÍLICA, LAVÁVEL, ACABAMENTO ACETINADO.
4. DETALHES DE BANCADAS, PISOS E DIVISÓRIAS ESTÃO DESENVOLVIDOS NOS DETALHES FOLHAS 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
5. PORTAS: PARA A INSTALAÇÃO DAS NOVAS PORTAS VER QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO E DETALHES FOLHAS 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
6. PORTAS INTERNAS DEVEM UTILIZAR DO TIPO ALAVANCA, EM METAL, CHAMADO, 1ª LINHA, DEVENDO SER DOTAS DE FECHADURA QUE PERMITAM FACILIDADE DE ABERTURA EM CASO DE EMERGÊNCIA.
7. SOLERIAS EM GRANILITE, MESMO PISO DAS EXISTENTES, UTILIZAR EM TODOS OS VIOS DE PORTAS.
8. JANELAS: SEQUEM A TIPOLOGIA EXISTENTE, INSTALAR NO EIXO DA PAREDE, JANELAS BASCULANTES, ABERTURA HORIZONTAL, EM FERRO CHATO, VER QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO E DETALHES FOLHAS 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
9. PORTAIS: SERÃO EM ALUMÍNIO, SEQUENDO O PADRÃO EXISTENTE.
10. QUADROS: SERÃO DO TIPO GULCHER, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, TRAVA E DESLIZAMENTO, SERÃO UTILIZADOS

11. A SEPARAÇÃO DE ÁREAS SUJA E LIMP, DO CHUVA E NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO PARA DIFERENCIAÇÃO DOS MATERIAIS, PARA DETALHES VER QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO E DETALHES FOLHAS 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
12. DIVISÓRIAS DE BANHEIROS E SANITÁRIOS UTILIZAR GRANILITE, CONFORME PADRÃO EXISTENTE E DETALHES FOLHAS 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
13. BANCADAS SECAS DE APOIO OU COM LAVATÓRIO (CURVAS EM LOÇA) DEVEM SER EM GRANITO BRANCO, TIPO ARBOLIO ORNAMENTAL, VER DETALHES FOLHAS 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
14. BARRAS DE APOIO, PARA O APOIO DO PACIENTE, JUNTO AO VASO E DENTRO DO BOX, SERÃO USADAS PEGAS EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, VER DETALHES FOLHA 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
15. VIDROS: SERÃO LÍQUIDOS E TRANSPARENTES PARA TODOS OS AMBIENTES. A ESPESSURA SERÁ ADEQUADA A CADA VISO.
16. PISO TÁTIL, DEVEM SER UTILIZADOS, MESMO QUANDO NÃO DETALHADOS, NO INÍCIO E FIM DE RAMPADELOU DEGRAUS, CONFORME ITEM 8 E SEUS SUB-ÍTEM DA NBR 9050.
17. TODOS OS DEBANHOS ENTRE ÁREA EXTERNA E ÁREA INTERNA SERÃO RAMPADELOU, CONFORME ITEM 8 E SEUS SUB-ÍTEM DA NBR 9050 E RDC 360/04, MINISTÉRIO DA SAÚDE.
18. EXAUSTÃO MECÂNICA E AR CONDICIONADO, NA SALA DE UTILIDADES DO CHUVA E EM TODOS OS AMBIENTES CONFINADOS UTILIZAR EXAUSTÃO MECÂNICA TIPO VENTILADOR, INSTALAR AR CONDICIONADO NA VACINA, POR EXIGÊNCIA DA VIOLÊNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, E SALAS DE CIRURGIA.
19. NAs ÁREAS CLÍNICAS UTILIZAR TORNEIROS QUE DISPENSEM O USO DAS MÃOS NA ABERTURA E FECHAMENTO, NAS ÁREAS DE DM, UTILIZAR TORNEIRA DE BICA MÓVEL.
20. NA SALA DE UTILIDADES (EM UM DOS BOXES) UTILIZAR TORNEIRA ELÉTRICA, PARA ÁGUA QUENTE.
21. NOS SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS UTILIZAR TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO.
22. PEGAS SANITÁRIAS, UTILIZAR DE 1ª LINHA, NA COR BRANCA, CONFORME DETALHES.
23. GRADE DE FECHAMENTO EXTERNO E PORTÕES, SERÁ MODELO EM TUBO, CONFORME DETALHE FOLHA 21, 22, 23.
24. O NÍVEL DAS ÁREAS EXISTENTES SERÃO PRESERVADOS, AS ÁREAS AMPLIADAS DEVEM TER COMO REFERÊNCIA DE NÍVEL, AS ÁREAS EXISTENTES.
25. AS DIFERENÇAS DE NÍVEL EXISTENTES ENTRE OS ACESSOS EXTERNOS E INTERNOS DEVEM SER RAMPADELOU.
26. AS DIFERENÇAS DE NÍVEL ENTRE SANITÁRIOS E AMBIENTES DEVEM SER RAMPADELOU.
27. VERGAS E CONTRA VERGAS EM VIOS DE JANELAS E PORTAS, DEVE USAR A VERGA E CONTRA VERGA, A FIM DE EVITAR PROBLEMAS COM TRINCAS E FISSURAS, COM APOIO MÍNIMO DE 25 CM.
28. TIPO DE BUCHA, AS BUCHAS MAIS INDICADAS SÃO: MODELO U, MODELO PU DA FISCHER E ANDA, CHAMADORES QUÍMICOS, O PARAFUSO PRECISA TER NO MÍNIMO 15 MM MAIOR QUE O TAMANHO DA BUCHA, POIS O MESMO PRECISA ATRAVESSAR LA... OBS: A BUCHA PARA EFETUAR OS FURTO DEVE SER AÇO RÁPIDO OU PARA MADEIRA.
29. CONTRA-MARCO, PARA FIXAÇÃO DO CONTRA-MARCO PORTAS E JANELAS, RECORRAR O BLOCO EM FORMA DE CÔNE, CHAMAR COM UMA ARGAMASSA DE TRACO FORTE (1:3), OU ENTÃO A CHUMBAR COM ESPUMA EXPANSIVA.

30. NAs ÁREAS CLÍNICAS UTILIZAR TORNEIROS QUE DISPENSEM O USO DAS MÃOS NA ABERTURA E FECHAMENTO, NAS ÁREAS DE DM, UTILIZAR TORNEIRA DE BICA MÓVEL.
31. NA SALA DE UTILIDADES (EM UM DOS BOXES) UTILIZAR TORNEIRA ELÉTRICA, PARA ÁGUA QUENTE.
32. NOS SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS UTILIZAR TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO.
33. PEGAS SANITÁRIAS, UTILIZAR DE 1ª LINHA, NA COR BRANCA, CONFORME DETALHES.
34. GRADE DE FECHAMENTO EXTERNO E PORTÕES, SERÁ MODELO EM TUBO, CONFORME DETALHE FOLHA 21, 22, 23.
35. O NÍVEL DAS ÁREAS EXISTENTES SERÃO PRESERVADOS, AS ÁREAS AMPLIADAS DEVEM TER COMO REFERÊNCIA DE NÍVEL, AS ÁREAS EXISTENTES.
36. AS DIFERENÇAS DE NÍVEL EXISTENTES ENTRE OS ACESSOS EXTERNOS E INTERNOS DEVEM SER RAMPADELOU.
37. AS DIFERENÇAS DE NÍVEL ENTRE SANITÁRIOS E AMBIENTES DEVEM SER RAMPADELOU.
38. VERGAS E CONTRA VERGAS EM VIOS DE JANELAS E PORTAS, DEVE USAR A VERGA E CONTRA VERGA, A FIM DE EVITAR PROBLEMAS COM TRINCAS E FISSURAS, COM APOIO MÍNIMO DE 25 CM.
39. TIPO DE BUCHA, AS BUCHAS MAIS INDICADAS SÃO: MODELO U, MODELO PU DA FISCHER E ANDA, CHAMADORES QUÍMICOS, O PARAFUSO PRECISA TER NO MÍNIMO 15 MM MAIOR QUE O TAMANHO DA BUCHA, POIS O MESMO PRECISA ATRAVESSAR LA... OBS: A BUCHA PARA EFETUAR OS FURTO DEVE SER AÇO RÁPIDO OU PARA MADEIRA.
40. CONTRA-MARCO, PARA FIXAÇÃO DO CONTRA-MARCO PORTAS E JANELAS, RECORRAR O BLOCO EM FORMA DE CÔNE, CHAMAR COM UMA ARGAMASSA DE TRACO FORTE (1:3), OU ENTÃO A CHUMBAR COM ESPUMA EXPANSIVA.

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALVENARIA	m²	10,00	10,00
2	PARA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DE PISO	m²	10,00	10,00
3	PARA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	10,00	10,00
4	PARA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DE TETO	m²	10,00	10,00
5	PARA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DE PORTA	m²	10,00	10,00
6	PARA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DE JANELA	m²	10,00	10,00
7	PARA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DE BARRA	m	10,00	10,00
8	PARA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DE TUBO	m	10,00	10,00
9	PARA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DE LAJE	m²	10,00	10,00
10	PARA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DE LAJE	m²	10,00	10,00
11	PARA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DE LAJE	m²	10,00	10,00
12	PARA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DE LAJE	m²	10,00	